


符号	変更年月日	変更事項	承認	審査	作成
△1	2014.2.7	品揃えの見直し	池田	池田	HSGW
△					



※管印字の記号の意味 (SDXL-7A100の場合)

- = 0 0 1 = : 長さ (m) 表示
- X P : 工業会商標のロゴマーク
- JXPA401 : JXPAの規格番号
- INOAC : 製造業者名又は略号
- SDXL-7A : 商品名、呼び径
- 7 : サイズ
- 00000000 : 工場識別番号、製造ロット番号
- A : 変遷番号
- <G> : ガス会社評価基準に合格

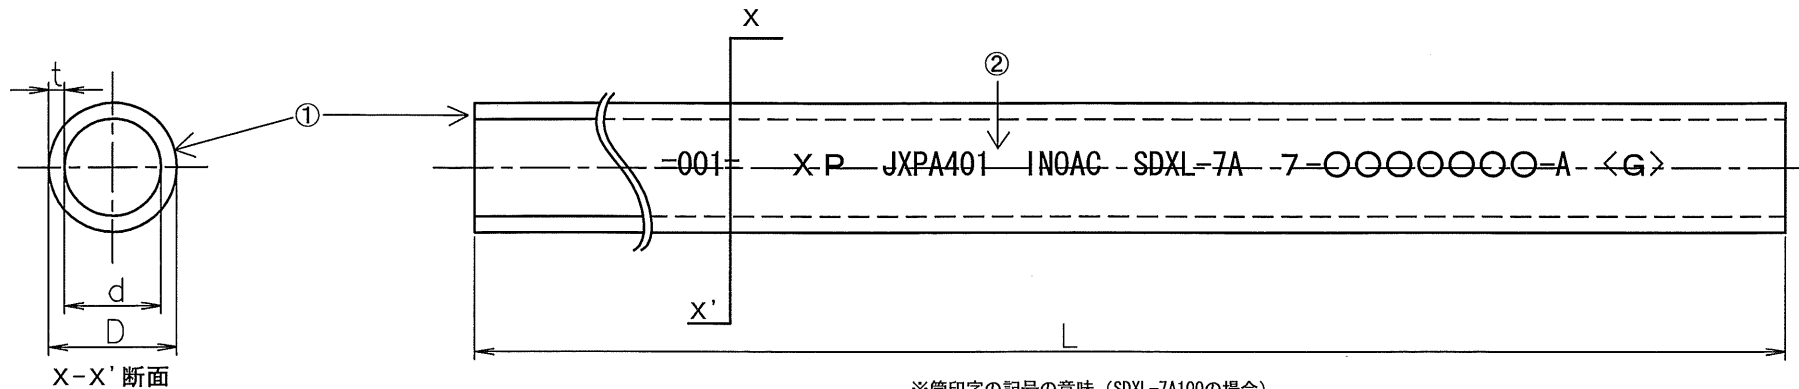

単位 : mm

商品記号	外径D	厚さ t	内径 d	長さ L (m)	参考質量 (g/m)
SDXL-7A100	9.95±0.15	1.50±0.15	6.95±0.15	100 +2 -0	37
SDXL-10A100	12.95±0.15	1.50±0.15	9.95±0.15	100 +2 -0	50

注1) 外径、内径の許容差は、いずれも平均外径、平均内径の許容差とする。

注2) 質量は、管に使用する材料の比重を0.93として計算したものとす。

②	印字部	インクジェット	黒	—	1m間隔で記載する
①	パイプ部	低密度架橋ポリエチレン	乳白	—	
部番	品名	材質	色	個数	備考
第三角法	尺度	Free	型式	名称 オユボックス 温水暖房専用架橋ポリエチレン管	
作成部署	住環境事業部				
作成年月日	2003.3.23			品番 SDXL-7A100、 SDXL-10A100	
承認	審査	作成			
NIT	HYKW	HSGW		図番 KA-SDXL-01-00091-01	
(株)イノアック住環境					